

兵庫県開発

高強度梁仕口 TAPOS

ティイポス



兵庫県立総合射撃場 管理棟



高強度梁仕口
TAPOS とは?



梁・桁どうしをつなぐ仕口の強度(せん断耐力)を飛躍的に
向上させるV字型の全く新しい形状の仕口。



Point
1

仕口の強度が高い!



加圧梁が3cm沈下するまで
荷重を載荷



●在来仕口(大入れ蟻掛け)
受け側の底面部が割裂




●TAPOS
割裂なし

受け梁の軸方向にも力を分担させ、在来仕口の3倍の耐力を実現。
梁の高さが大きいほど、仕口の強度が大きくなります。

Point
2

コスト削減ができる!

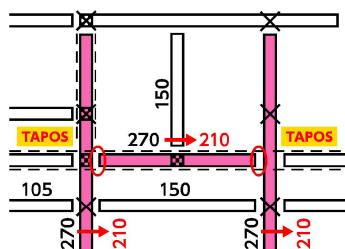

在来仕口では強度(せん断耐力)が足りず、大きな断面を選ばざるを得ないこともあります。TAPOSを採用すれば仕口の強度が向上し、梁のサイズを小さくすることができます。

Point
3

早く、施工しやすい!



TAPOSは、棟上げで迅速に梁を組むことができるため、
施工時間の短縮とスタッフの労力低減が期待できます。

【お問い合わせ】兵庫県立農林水産技術総合センター森林林業技術センター TEL:0790-62-2118
兵庫県農林水産部林務課木材利用班 TEL:078-362-9224

成熟する資源・スギの横架材利用を促進する技術開発

高強度梁仕口 TAPOS® “TAPer Oh-ire Shiguchi”


特許第6340499号

商標登録第5742816号

公共施設・民間施設・公営住宅・個人住宅
兵庫・石川・福島・大分のプレカット工場・工務店
で実用化

木造軸組工法住宅の梁・桁において、スギ材は柔らかく接合強度が弱いとのイメージがありました。梁-梁仕口の形状を工夫することで、仕口の強度を飛躍的に高めることができました。

課題

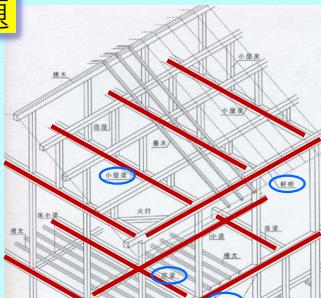

梁・桁等横架材における現状の
国産材シェアは10%未満

MISSION: 梁・桁にスギ材を!

着眼

従来の梁-梁仕口形状:
木材の強度異方性を合理的に活用しているとは言いがたい



開発



強度異方性を合理的に活用した
TAPOS® プレカット加工仕口

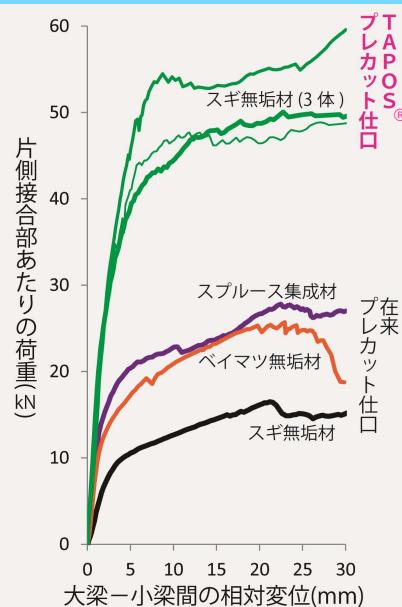


図 梁-梁仕口の耐力比較例
断面寸法: 幅 120×高さ 240mm

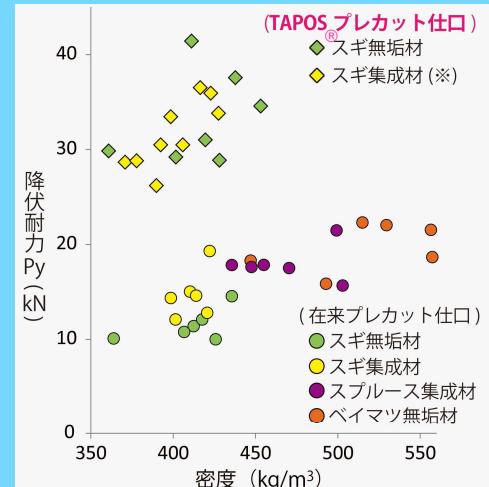


図 試験体密度と仕口耐力の関係
断面寸法: 幅 120×高さ 240mm (※のみ幅 105×高さ 240mm)

密度が比較的小さいスギ材に
TAPOS® 加工を施すことにより
仕口耐力は飛躍的にUPする

特長



■ ウィークポイントとなる受け材底の支圧負担が少なく、
大部分の支圧はテーパー部が担う

【強度的に合理的かつ破断しにくい形状】



■ TAPOS加工仕口
テープー斜長面を伸ばすことで支圧面積が拡大できる
【梁高さに応じて仕口耐力をUPできる】

商品

特許等実施・商標使用
許諾契約締結

プレカット工場 (7社)

- 兵庫県豊岡市 高柴林業(株)
- 兵庫県宍粟市 (株)久我
- 石川県白山市 あさひ木材(株)
- 兵庫県加西市 ヨドプレ(株)
- 兵庫県宍粟市 (株)テクニカルアート兵庫
- 福島県二本松市 (株)マルサン
- 大分県宇佐市 (株)岩田木材店

大工加工工務店 (1社)

- 兵庫県朝来市 (株)田中工務店

機械メーカー (2社)

- 三重県伊勢市 キクカワエンタープライズ(株)
- 愛知県豊橋市 宮川工機(株)

(R7.11.1現在)

【技術情報・許諾契約等に関するお問い合わせ】

兵庫県立農林水産技術総合センター・森林林業技術センター

Tel.0790-62-2118

ティポス TAPOSの設計・利用技術の強化 ～木造住宅から非住宅建築物まで～

【背景】木造軸組工法の在来仕口では、梁の高さが高くなても、力を伝える加圧-支圧面の面積が一定であるため、仕口耐力がほとんど変わりません。一方、TAPOS加工仕口では、梁高さが高くなるほど、力を伝えるテーパー部分の加圧-支圧面積が大きくなるため、理論上の耐力も増大します。すなわち、比較的大きな断面の梁材を用いる非住宅建築物において、TAPOSの一層の導入効果が予測されます。

【目的】そこで、TAPOSの加工ラインを、従来よりも大きな梁材(幅105~180mm、高さ150~600mm、長さ9mまで)が加工できるように改良し、以下の技術を開発しました。

【成果】適用範囲を拡大したTAPOS加工仕口では、小断面(幅105×高さ150mm)から大断面(幅180×高さ600mm)へと、断面寸法の増大とともに、設計用せん断力(試算値)および降伏耐力(実測値)が増大しました。これは、小規模の木造軸組工法住宅から中規模の非住宅建築物に使用される梁材について、様々な断面寸法ごとに、必要とする設計用せん断力を満足する値です。



在来プレカット加工仕口

梁高さが高くなても、加圧-支圧面(赤線部)の面積が変わらないため、仕口耐力はほとんど変わらない。



TAPOS加工仕口

(特許第6340499号、商標登録第5742816号)

梁高さが高くなると、加圧-支圧面(テーパー部)の面積が増大するため、仕口耐力は大きくなる。



横架材端接合部のせん断試験状況

(幅180mm×高さ600mmスギ集成材)

右写真：加圧梁-受け梁間の相対変位が30mmに達し、片側仕口あたり約130kNの加力を受けた後の状況。外観上の損傷はほぼ認められない。

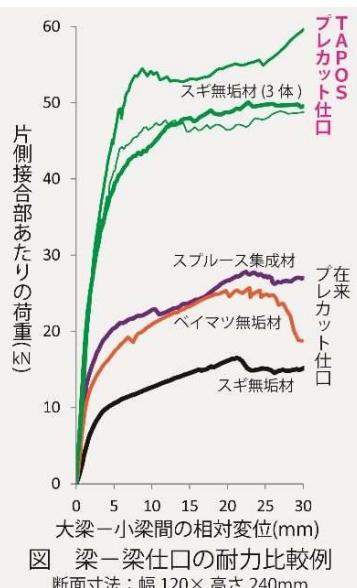


図 梁-梁仕口の耐力比較例
断面寸法：幅120×高さ240mm

TAPOS加工されたスギ無垢材は、在来加工された外材よりも仕口耐力が大きい。

表 短期の設計用せん断力

Rs(試算値)

Rs	梁幅 (mm)				
150	15.8	18.2	20.5	22.8	22.8
180	18.4	21.4	24.4	27.3	30.1
210	20.7	24.3	27.4	30.1	32.8
240	22.6	26.1	28.7	31.4	34.1
270	24.2	27.4	30.0	32.7	35.4
300	25.4	28.7	31.4	34.0	36.7
330	25.8	30.0	32.7	35.4	38.1
360	26.0	31.0	34.0	36.7	39.4
390	26.2	31.6	35.3	38.0	40.7
420	26.2	31.6	36.6	39.3	42.0
450	26.2	31.6	37.1	40.6	43.3
480	26.2	31.6	37.1	41.9	44.6
510	26.2	31.6	37.1	42.5	45.9
540	26.2	31.6	37.1	42.5	47.2
570	26.2	31.6	37.1	42.5	47.9
600	26.2	31.6	37.1	42.5	47.9
大入れ+蟻深さ(D):15+18=33mm(黒字);24+21=45mm(赤字)					

表 降伏耐力Py(実測値)

Py	梁幅 (mm)				
150	22.8	24.4			
180	30.2				
210	30.4	27.4	31.5		
240	28.8				
270	27.9	30.7	31.3		
300	28.7	34.4			
330	37.8	37.0	39.8		
360	36.4				
390	42.2	47.0			
420		44.4			
450	43.3	47.9	51.4		
480					
510	52.1	54.4			
540					
570					
600					
青色セル：耐力試験を実施した断面寸法					
大入れ+蟻深さ(D):15+18=33mm(黒字);24+21=45mm(赤字)					

小断面(梁幅105×梁高さ150mm)から大断面(梁幅180×梁高さ600mm)へと、断面寸法の増大とともに、設計用せん断力(試算値)および降伏耐力(実測値)は増大した。

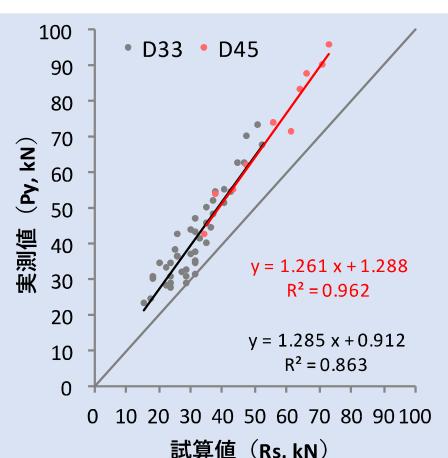


図 試算値と実測値の関係
(TAPOS加工されたスギ集成材)

プレカット許諾契約締結工場：高柴林業(株)(豊岡市)、(株)久我(宍粟市)、ヨドブレ(株)(加西市)、(株)テクニカルアート兵庫(宍粟市)、あさひ木材(株)(石川県白山市)、(株)マルサン(福島県二本松市)、(株)岩田木材店(大分県宇佐市)

大工加工許諾契約締結工場：(株)田中工務店(朝来市) (令和7年11月1日現在) ※加工可能寸法範囲は工場によって異なります

【技術の活用】中規模公共施設等の非住宅建築物を想定した場合においても、TAPOSは十分な仕口耐力を発揮すること、梁受け金物等に耐力を依存する必要がないこと、が明らかになりました。県内外の特許許諾契約工場も8社となり、本技術のさらなる利用推進が期待できます。



兵庫県
Hyogo Prefecture

兵庫県立農林水産技術総合センター
森林林業技術センター

コストダウンと居住スペース高さの確保にも! 高強度梁仕口 TAPOS®の活用

兵庫県が開発したTAPOS（ティポス）は、梁一梁仕口の強度を飛躍的に向上させるだけでなく、在来仕口よりも梁せい（高さ）を縮小できることによって、コストダウンや居住スペース高さの確保につながる技術です。

スギ無垢材で木造軸組住宅の構造計算※（許容応力度計算）を行い、在来仕口とTAPOSで部材寸法を比較してみました。

表1 横架材の構造計算の主な項目

項目	基準	スギ無垢材 無等級
(1)曲げ強度	基準強度(F _b)	22.2N/mm ²
(2)たわみ	ヤング係数	7kN/mm ²
(3)仕口せん 断耐力	基準強度(F _s)	1.8N/mm ²

※HALO木構室高見一級建築士による試算

【事例1】 TAPOSによって横架材の梁せいが縮小①

1階に柱がなく、2階の柱等（壁含む）や荷重の大きな梁を受けており、あまり長くない床梁

梁Aは、梁スパンが1,820mmと長くはないが、中央で2階の柱を受けている。在来仕口で構造計算すると、(1)曲げ強度・(2)たわみでは梁せいが210mmでよいところを、(3)仕口せん断耐力が不足するために270mmを必要としていた。
この仕口をTAPOSで試算すると、(3)仕口せん断耐力が向上し、梁せい210mmでクリアできる。

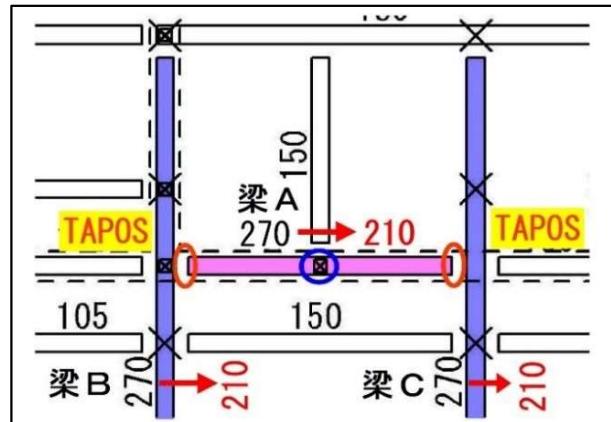


図1 事例1（梁A～C）

【事例2】 TAPOSによって横架材の梁せいが縮小②

1階に柱がなく、2階の柱等を受けており、その荷重がスパン中央でなく端部に偏っている床梁

梁Pと梁Rは、中央でなく端に偏った位置で2階の柱を受けている。また、梁Qは、荷重の大きい梁Rを端に偏った位置で受けている。これらを在来仕口で構造計算すると、(1)曲げ強度・(2)たわみでは梁せいが210mmでよいところを、(3)仕口せん断耐力が不足するために240mmないし270mmを必要としていた。

この仕口をTAPOSで試算すると、(3)仕口せん断耐力が向上し、すべて梁せい210mmでクリアできる。

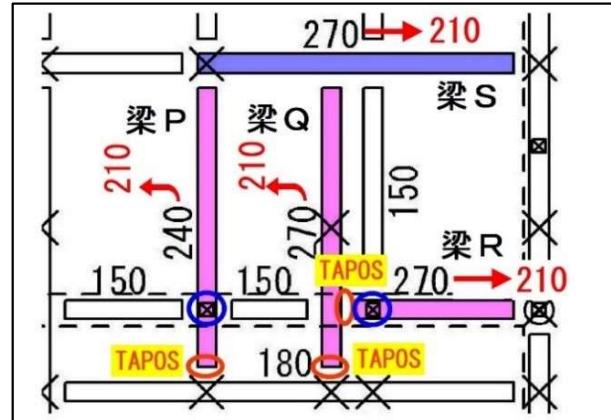


図2 事例2（梁P～S）

【事例3】 事例1、2の梁を受けている梁も縮小

上述の2事例において、TAPOSによって梁せいが縮小した梁（ピンク色：梁A、梁P～R）を受ける梁（青色：梁B・C、梁S）についても、梁せいを縮小できる。

【建築基準法の改正への対応】

2025年4月に施行が予定されている改正建築基準法では、階高の制限が厳しくなる（柱の小径によって許容される階高が異なり、105角では従来よりも階高が低くなる可能性がある）ことから、居住部分の高さを確保するために、これまで以上に梁せいサイズに配慮する必要があります。

このため、梁せいの縮小に貢献するTAPOSの優位性が発揮できる物件は、今後増えていくものと期待されます。

このパネルは、（一社）兵庫県林業会議の森林林業課題研究調査の成果をもとに作成しました。



兵庫県
Hyogo Prefecture

兵庫県立農林水産技術総合センター
森林林業技術センター

森林技
センター
HP



TAPOS®の導入をご検討ください

兵庫県が開発した高強度梁仕口TAPOS（ティポス）を利用するための条件は以下のとおりです。

(1) プレカット工場のみなさま

- ①兵庫県との、TAPOS実施許諾契約が必要です（特許第6340499号）。
- ②お使いのプレカットマシンが、TAPOSのプログラムを作成済みのプレカット機械メーカー製である必要があります。

TAPOSのプログラムを作成済みのプレカット機械メーカー

- ・キクカワエンタープライズ（株）
- ・宮川工機（株）（V7.5～）

なお、自社での手刻みによる場合も、兵庫県との許諾契約が必要です。



(2) 工務店のみなさま

- ①基本的には、TAPOS許諾契約プレカット工場への発注となります。
- ②自社での手刻みによるTAPOS加工についても、許諾契約が必要です。

○TAPOS許諾契約プレカット工場等

- | | |
|------------------|--------------------|
| ・高柴林業(株) | 兵庫県豊岡市但東町水石300 |
| ・(株)久我 山崎プレカット工場 | 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢809-1 |
| ・ヨドプレ(株) | 兵庫県加西市田原町宮ノ谷3179-3 |
| ・(株)テクニカルアート兵庫 | 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢881-13 |
| ・あさひ木材(株) | 石川県白山市水島町879-1 |
| ・(株)マルサン | 福島県二本松市小浜字鳥居町27-3 |
| ・(株)岩田材木店 | 大分県宇佐市院内町柳野64 |
| ・(株)田中工務店（手刻み加工） | 兵庫県朝来市和田山町柳原188 |



★ 許諾契約の諸条件 (R6.10月現在)

- ①許諾契約に基づく加工実施工料は、1棟単位で設定されています。
- ②加工実施工料は、横架材への国産材利用の有無によって価格差を設けています。

その他詳細は、森林林業技術センターにお尋ねください。

TAPOSのPR動画（YouTube）はこちらのQRコードから

- ①高強度梁仕口Tajima TAPOS
～横架材の国産材転換に向けて～
(兵庫県木材業協同組合連合会R6.1作成)



- ②Tajima TAPOS（商標TAPOS）
横架材のコストダウンもできる
高強度プレカット仕口 (R6.3作成)



Tajima TAPOSはTAPOSの旧称です





兵庫県
Hyogo Prefecture


兵庫県立農林水産技術総合センター
森林林業技術センター

Tel.0790-62-2118

TAPOSの特長① 低密度スギ材の仕口耐力UP

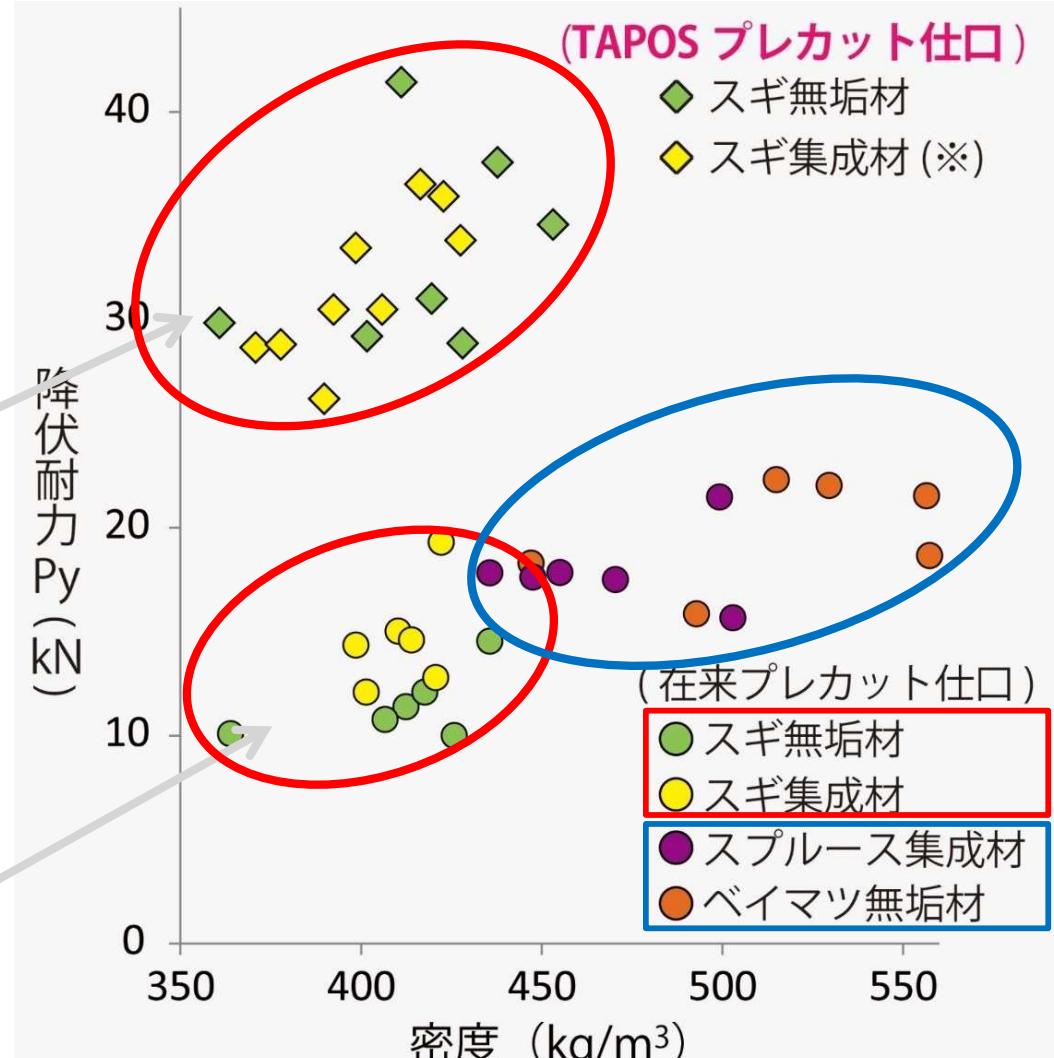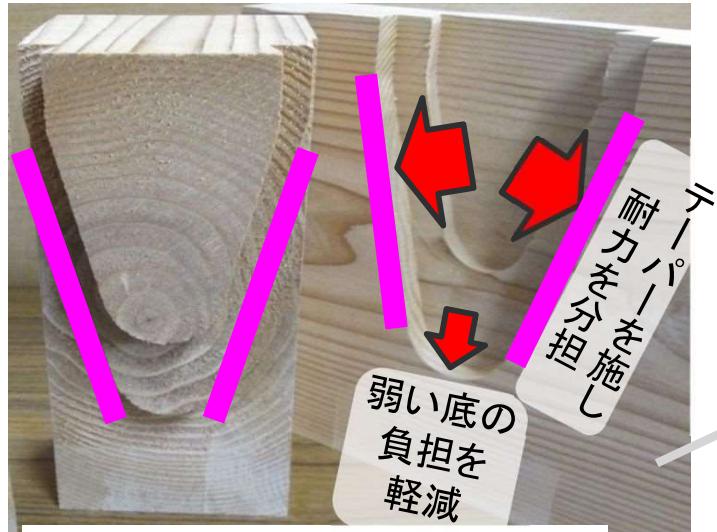

横架材端接合部のせん断試験例 (断面寸法120×240mmの場合)

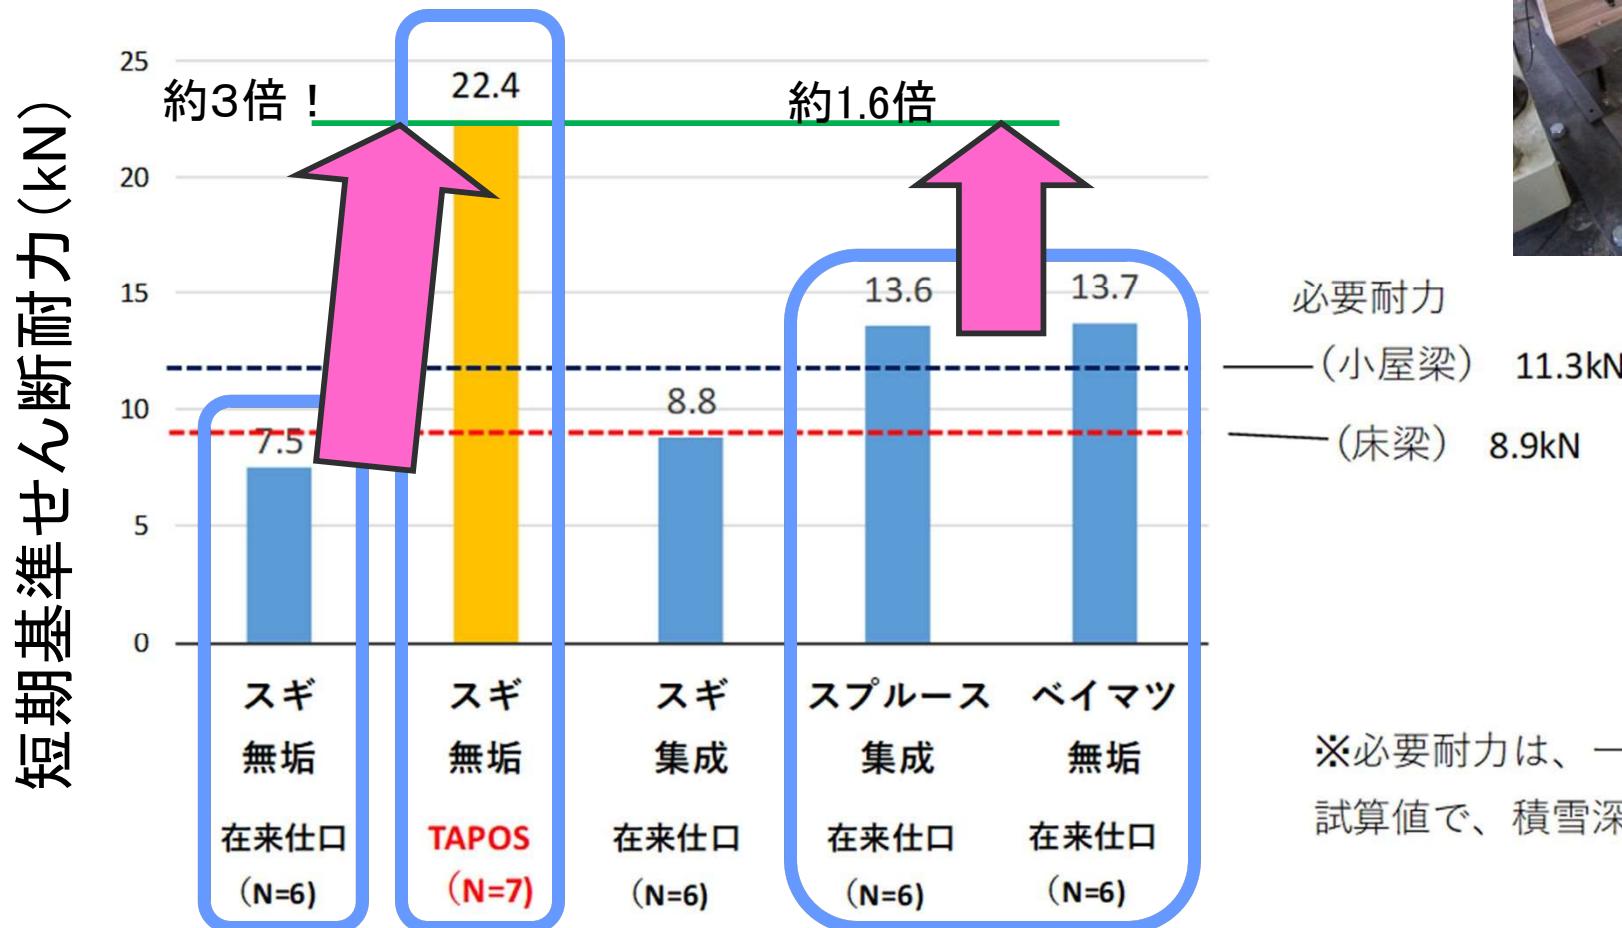


在来仕口ではスギの耐力が不足することもある
TAPOS の活用で、スギの耐力不足を克服！



TAPOSの特長② 底面部が割裂しにくい



在来「大入れ蟻掛け」仕口

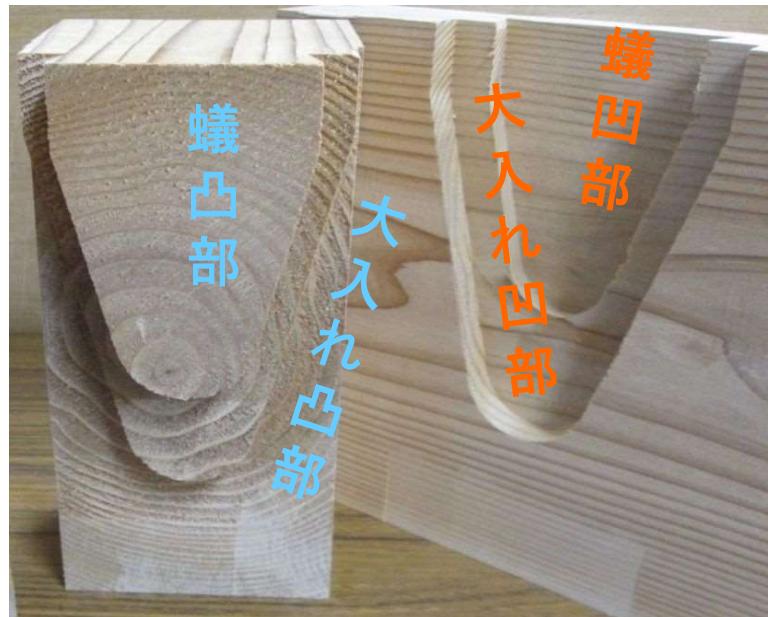

試験後

TAPOSの特長③ 梁せいUPで仕口耐力UP


TAPOSの場合
梁高さが高くなると
テーバー長さも長くなり
耐力がさらにUPする!

在来仕口は
梁高さが高くなっても
底の形が変わらない
ので耐力がほぼ変わらない


スパンが長く、梁が高くなるほどTAPOS>在来仕口に



120×360
TAPOS

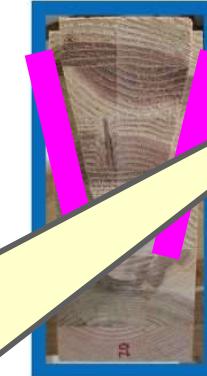

105×240
TAPOS

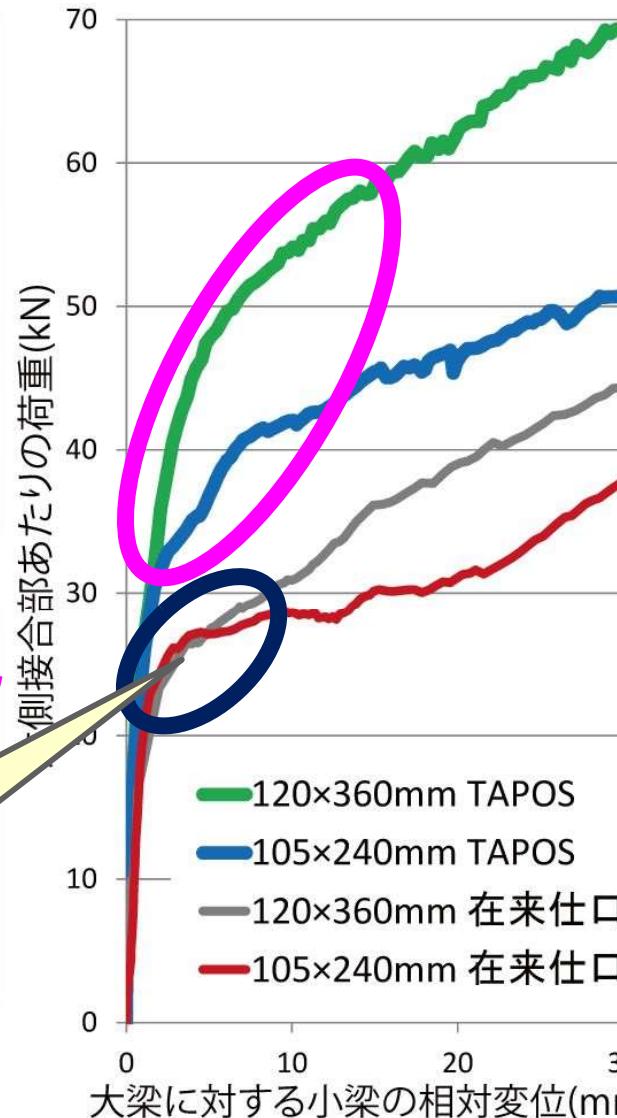

120×360
在来仕口



105×240
在来仕口

横架材端接合部のせん断試験 (梁 - 梁型) 変位 - 荷重曲線例
試験体はすべて JAS 対称異等級構成集成材 (スギ中断面).

TAPOSの特長④ 掛矢で“一発”



在来「大入れ蟻掛け」仕口

TAPOS

迅速な施工とスタッフの労力低減が期待できる
(羽子板ボルト等による緊結は必要)

TAPOSの特長を活かす提案案 床組

ベイマツ(凸)
—スギ(凹)




スプルース(凸)
—スギ(凹)




在来仕口だと
心許ないが…

試験後

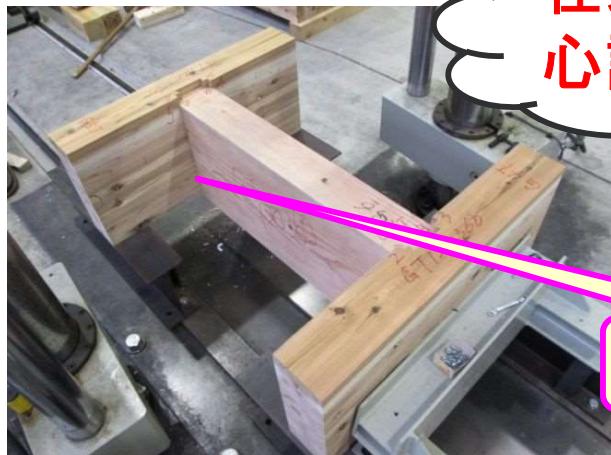

割裂しない!

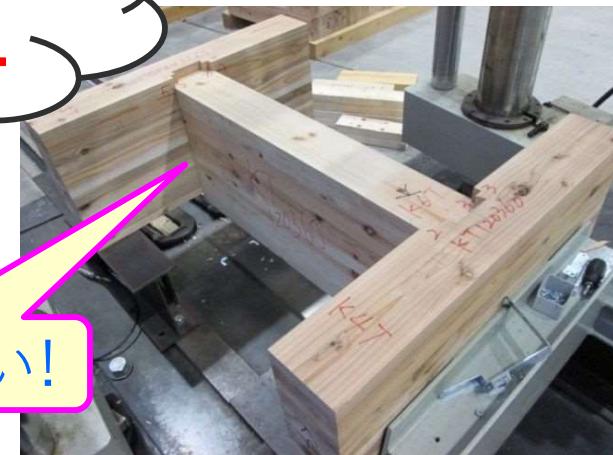

試験後

スギ材(受け梁) – 外材(加圧梁) – スギ材(受け梁)試験

「特にたわみにくさが重視される床梁」には外材を管柱で比較的短間隔で支持される胴差や桁にはスギ材を「適材適所の併用」



TAPOS YouTube動画



「高強度梁仕口Tajima TAPOS」(3:19)

2019.3 森林林業技術センター

www.youtube.com/watch?v=1xC3Vopa_w

「高強度梁仕口Tajima TAPOS ~横架材の
国産材転換に向けて~」(10:34)

2024.1 兵庫県木材業協同組合連合会
www.youtube.com/watch?v=pHLSzO4c4VQ



詳しいVer.

TAPOSを使えば横架材の梁せいを小さくできる例も

「Tajima TAPOS 横架材のコストダウンもでき
る高強度プレカット仕口」(4:04)

短めVer.

2024.3 森林林業技術センター
www.youtube.com/watch?v=wUO8nDRJhY8&t=51s



※Tajima TAPOSはTAPOSの旧称です

兵庫県森林林業技術センター

